













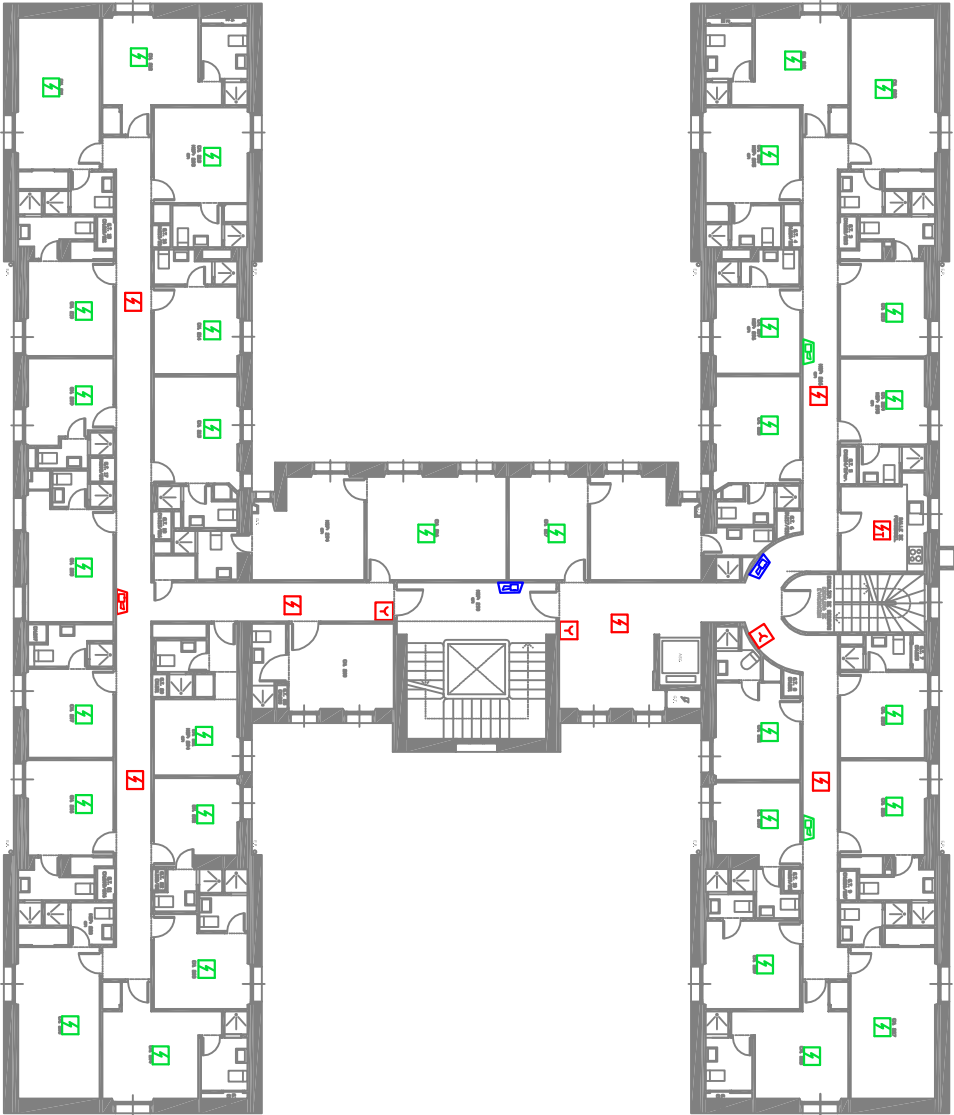


LEGENDE

Système de sécurité Incendie	
	Système Sécurité Incendie
	Détection optique
	Détection thermique
	Déclencheur manuel
	Diffuseur sonore (2 tons)
	Diffuseur lumineux
	Ventouses pour porte à fermeture automatique
	Exutoire
	Dispositif de commande manuelle
	Dispositif adaptateur de commande
	Matériel existant à déposer et à remplacer
	Matériel nouveau à installer
	Matériel existant à déposer
	Matériel existant à conserver



MOA :		BET :	
-------	--	-------	--

					MOA :		BET :	
					<b>COLLEGE D'ESPAGNE</b>		<b>GAYET SSI</b>	
					7 Boulevard Jourdan		43, Avenue du Château	
					75014 PARIS		95310 SAINT OUEIN L'AUMONE	
							Tel : 01.30.37.70.92 - Fax : 01.77.65.63.72	
							Email: sgayet.gayetssi@orange.fr	

09.05.2014	A	Mise à jour suite à réunion avec le MOA			
09.04.2014	Ø	Création			Sans
Date :	Indice :	Modifications			Observations
Bâtiment Enseignement	Niveau 2ème Etage	Plan n° SSI.04	Echelle : sans	Dessiné par : SHE	
Titre : IMPLANTATION DES MATERIELS SSI		Projet : REMPLACEMENT DU SSI			